


MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOU VODOVODU

A OPRAVY VE VOLNÉM TERÉNU
TYP ÚPRAVY "A"

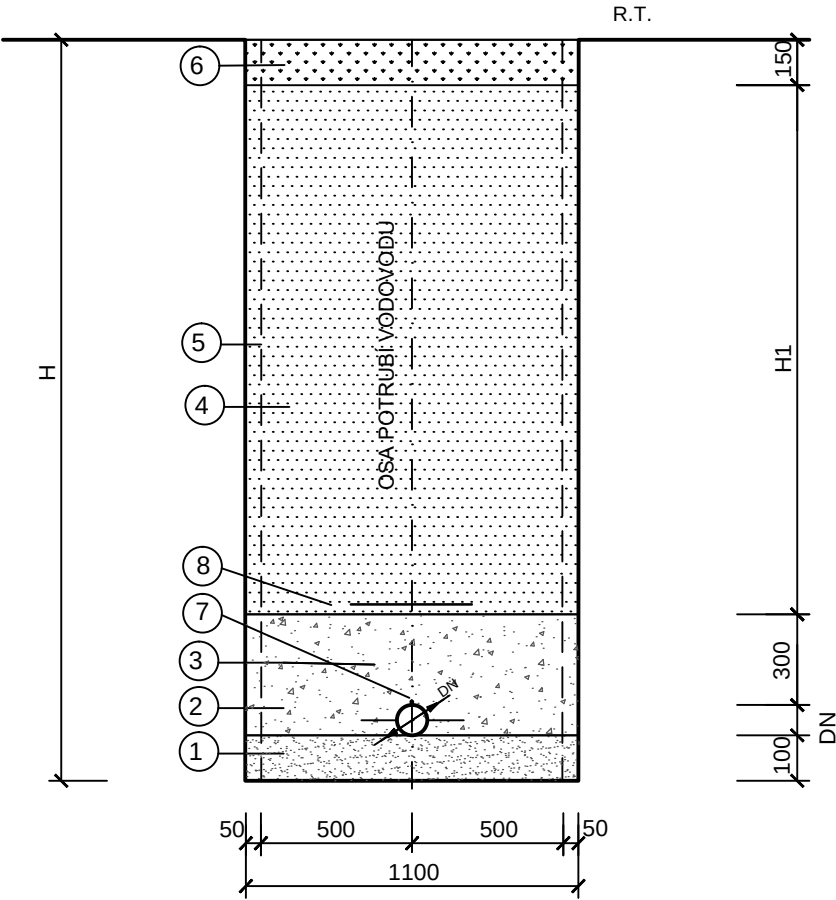


POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ 0-4 mm TL. 150 mm
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM FRAKCE 0-22 mm
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE
- 4 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
- 5 PAŽENÍ
- 6 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU
- 7 MĚDĚNNÝ SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY- 4 mm²
- 8 BÍLA SIGNALIZAČNÍ FÓLIE Š.400 mm
- H1 HLOUBKA ZÁSYPU
- H HLOUBKA VÝKOPU
- D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

DETAIL ODVODNĚNÍ

V MÍSTECH S USTÁLENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY VYŠŠÍ NEŽ DNO RÝHY VÝKOPU JE NUTNO PODÉLNĚ UMÍSTIT TRATIVODY Z PVC DRENÁŽNÍCH FLEXIBILNÍCH TRUBEK DN 50 (80,100) DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE UMÍSTĚNÉHO V ROHU VÝKOPU POD NIVELETOU DNA VÝKOPU.

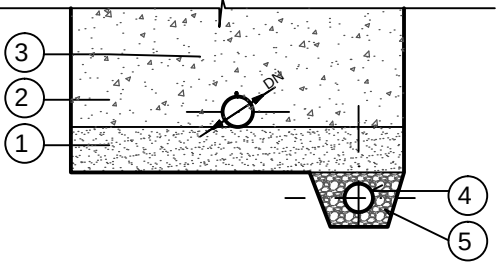

POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ TL.150 mm
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM ZRN DO VEL. 0-22 mm
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE
- 4 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC DN 50
- 5 ŠTĚRKOVÉ LOŽE

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR MATUŠKA	06/2020		
VYPRACOVAL	ING. DAVID PAVELKA	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ			
ZADAVATEL	OBEC MILENOV	ZAK. ČÍSLO	04.232	
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2455	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO		
PROJEKT MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				PARÉ
OBJEKT SO 01 - VODOVOD				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOV VODOVODU				ČÍSLO PŘÍLOHY D-1.3