


MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU

A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S KRYTEM ZE ŠTĚRKU TYP ÚPRAVY "A"

STOKA "BA" - km 0,0062 - 0,0171
- km 0,0426 - 0,0461

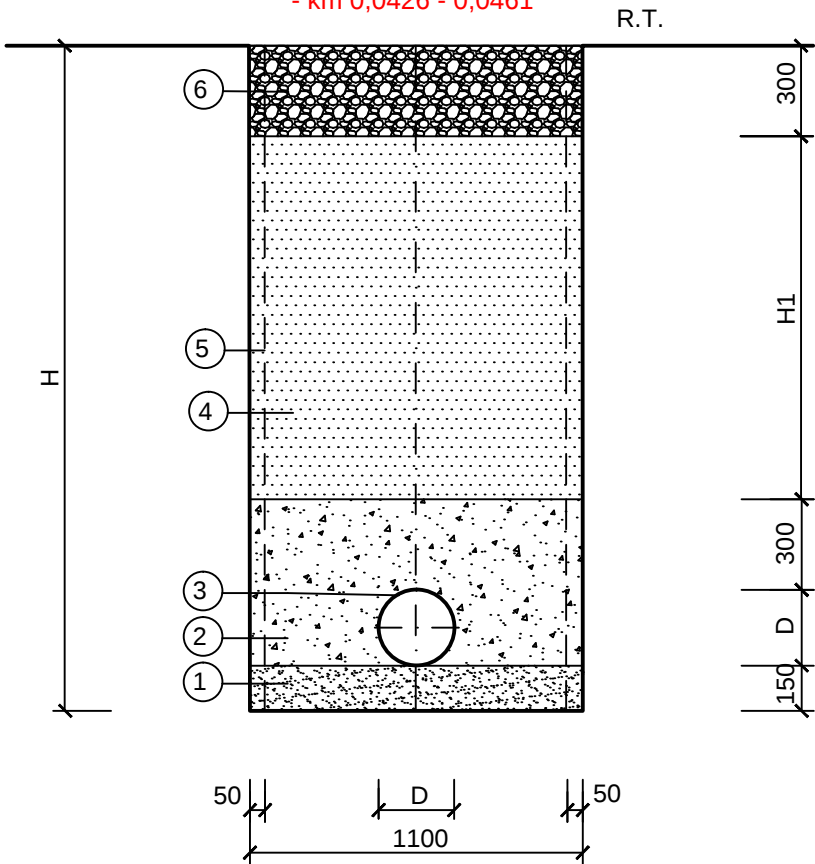


POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
 - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 300mm
 - 4 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
 - 5 PAŽENÍ
 - 6 VIBROVANÝ ŠTĚRK FR.32/63mm
PODKLAD-KAMENIVO DRCENÉ 35kg/m2 SE ZAVIBROVÁNÍM
- H1 HLOUBKA ZÁSYPU
H HLOUBKA VÝKOPU
D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

B OPRAVY VE VOLNÉM TERÉNU TYP ÚPRAVY "B"

STOKA "BA" - km 0,0000 - 0,0062
- km 0,0171 - 0,0426
- km 0,0461 - 0,1050

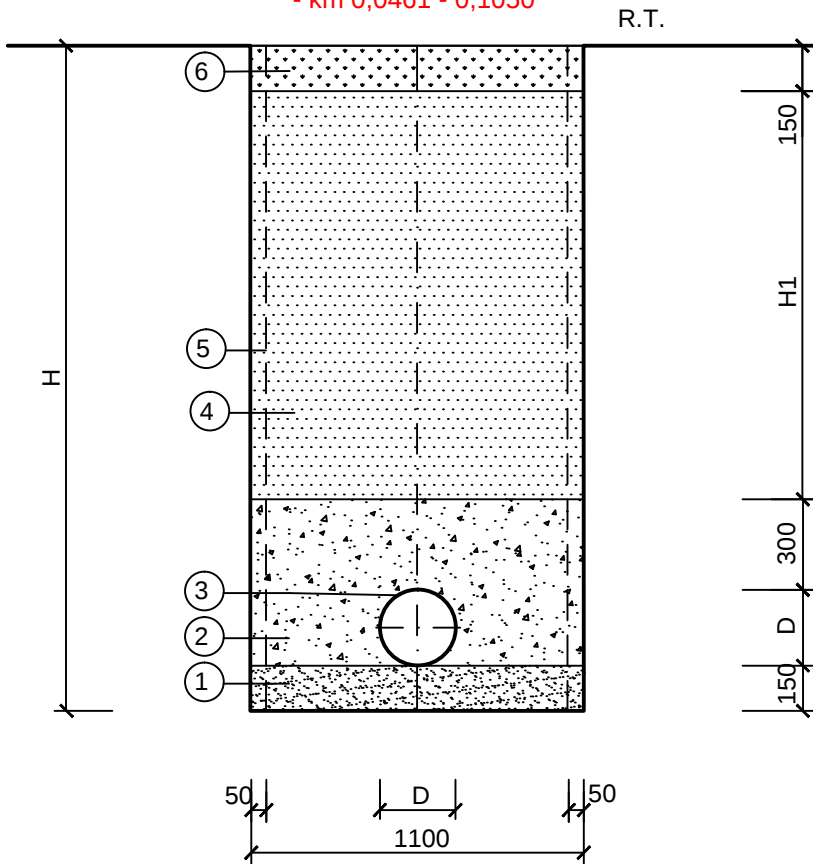


POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
 - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 300mm
 - 4 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
 - 5 PAŽENÍ
 - 6 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU
(OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)
- H1 HLOUBKA ZÁSYPU
H HLOUBKA VÝKOPU
D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

DETAIL ODVODNĚNÍ

V MÍSTECH S USTÁLENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY VYŠŠÍ NEŽ DNO RÝHY VÝKOPU JE NUTNO PODÉLNĚ UMÍSTIT TRATIVODY Z PVC DRENÁŽNÍCH FLEXIBILNÍCH TRUBEK DN 50 (80,100) DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE UMÍSTĚNÉHO V ROHU VÝKOPU POD NIVELETOU DNA VÝKOPU.

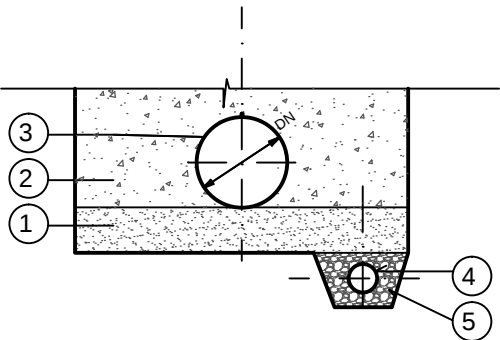

POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ TL.150 mm
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM ZRN DO VEL. 0-22 mm
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP
- 4 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC DN 50
- 5 ŠTĚRKOVÉ LOŽE

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	04.232
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR MATUŠKA	06/2020	
VYPRACOVAL	ING. DAVID PAVELKA	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ		
ZADAVATEL	OBEC MILENOV	ZAK. ČÍSLO	2455
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	
PROJEKT MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽNÝRSKÝCH SÍTÍ			PARÉ
OBJEKT SO 02 - KANALIZACE			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU KANALIZACE			ČÍSLO PŘÍLOHY D-2.3