



PŮDORYSNÝ ŘEZ I-I

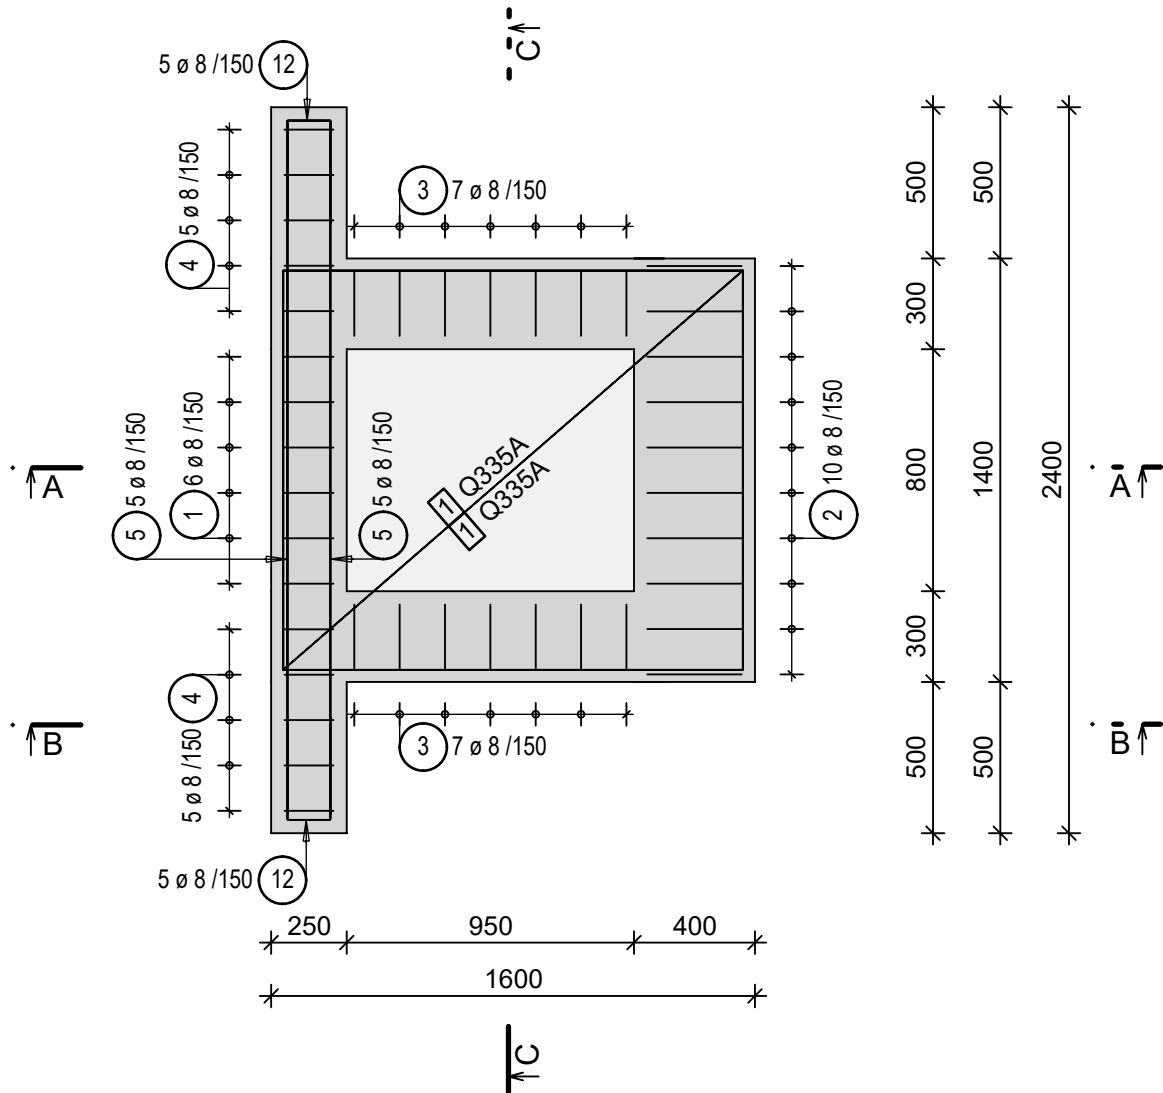

PŮDORYSNÝ ŘEZ II-II

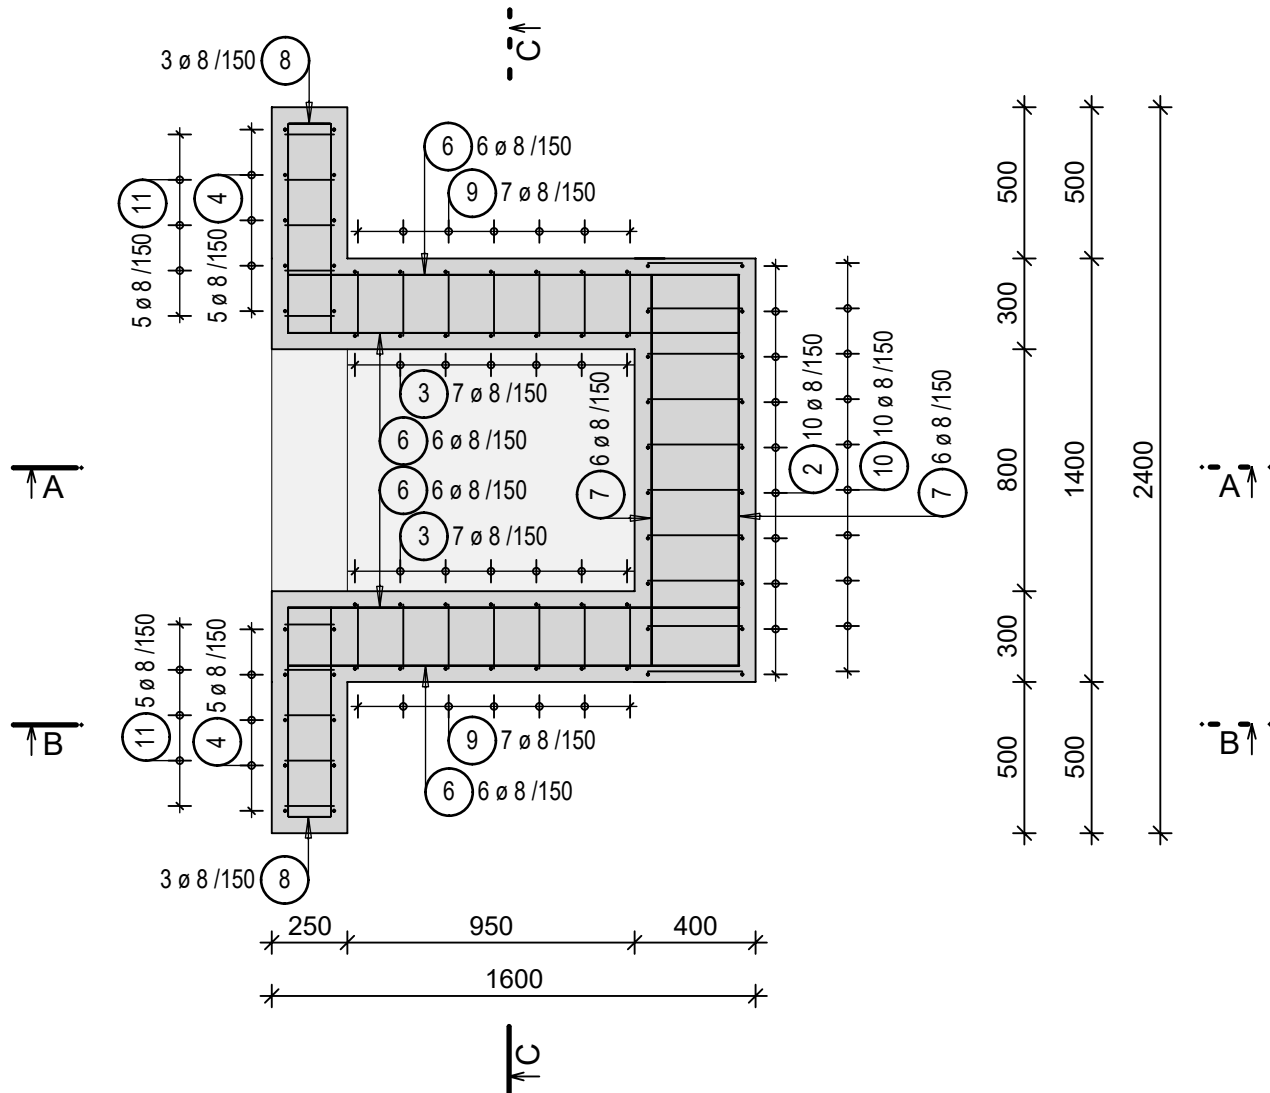

Bar schedule

Mark	Pcs	ø	Single length	Total length	Mass
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	6	8	1.92	11.52	4.55
2	10	8	2.50	25.00	9.88
3	14	8	2.40	33.60	13.27
4	10	8	2.35	23.50	9.28
5	10	8	2.30	23.00	9.09
6	24	8	1.50	36.00	14.22
7	12	8	1.30	15.60	6.16
8	6	8	1.55	9.30	3.67
9	14	8	0.90	12.60	4.98
10	10	8	1.00	10.00	3.95
11	10	8	0.85	8.50	3.36
12	10	8	0.85	8.50	3.36

Total mass [kg] : 85.77

Mesh reinforcement schedule

Mark	Pieces	Mesh identifier	Length [m]	Width [m]	Weight [kg]
1	2	Q335A	1.320	1.520	21.61


Total weight [kg]: 21.61

POZNÁMKA


PROSTUP VE STĚNĚ REALIZOVAT VÝVRTEM. PŘESNÁ POLOHA A ROZMĚR PROSTUPU VIZ STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE
RÁM Z OCELOVÉHO PROFILU L50/50/5mm OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
KARI SÍŤ Q335A Ø8/Ø8 - 150/150. STYKOVÁNÍ SÍŤI MIN 400 mm.

BETON		MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU 0.50
BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 C 25/30 - XC4,XF3 - CI 0.4 - Dmax 22mm		MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU 320 kg/m3
Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností		TYP CEMENTU CEM II
OCEĽ		
B 500 B		
KRYTÍ VÝZTUŽE	KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE	ZKOSENÍ HRAN
DOLNÍ a = 40 mm HORNÍ b = 40 mm BOČNÍ c = 40 mm	VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍMI ROZMĚRY	a = 15 mm
PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404 NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ. DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍŠKA, LINOIEVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ. VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU. ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPAHU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH. ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).		

ŘEZ A-A

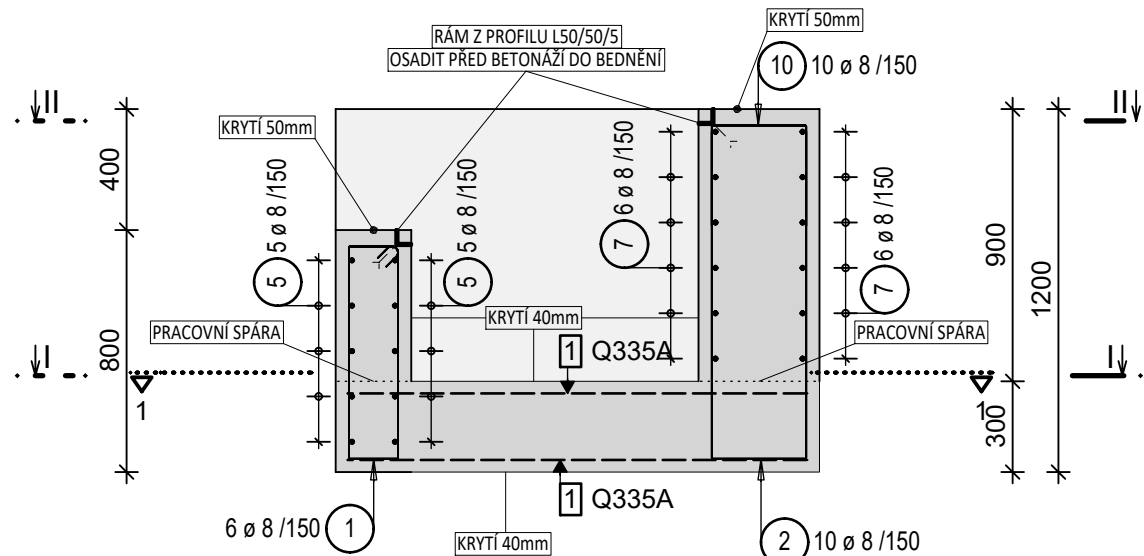

ŘEZ B-B

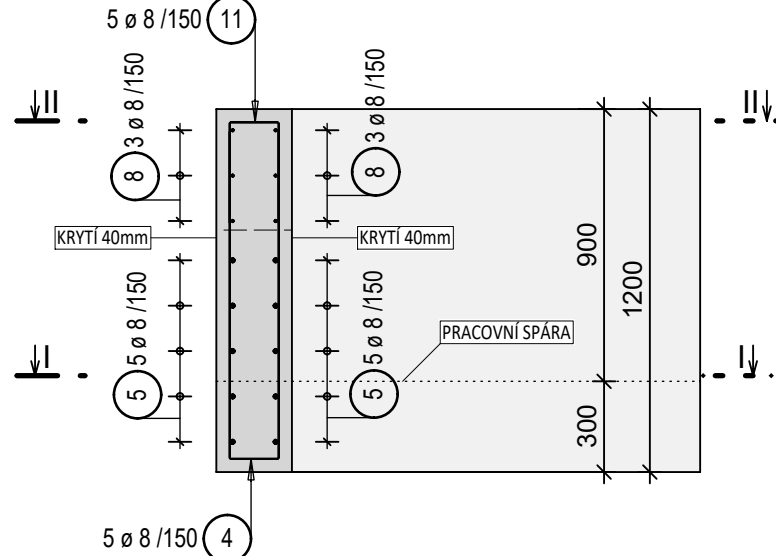

ŘEZ C-C

